

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

INNOTESZT KFT.

Mobil Nagylabor Központi laboratórium
2225 Üllő, Zsárókegy 053/30 hrsz.

A NAH által, NAH-1-1244/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



INNOTESZT

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

A BETON ADALÉKANYAG SZEMELOSZTLÁS VIZSGÁLATA.

MSZ EN 933-1:2012

Vevő: **Bányagép Kft.**

Cím: 2234 Maglód, Sugár u.120.

Minta száma: **0078**

Ikt.szám: **I/2021/20/0651.3200**

Munkaszám: **0001**

Kivitelező (vállalkozó): -

Azonosítója:

Származás helye: **Zsámbék I.bánya**

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: **21/20/0651.9990**

Mérési lapok: **21/20/0651.3200**

Mintavétel időpontja: **2021/07/20**


Mintavétel módja: **Vevő által.**

Beérkezés időpontja: **2021/07/20**

Vizsgálat elvégzésének időpontja: **2021/07/30**

Anyag megnevezése: **0/22**

Minta megnevezése: **0/22**

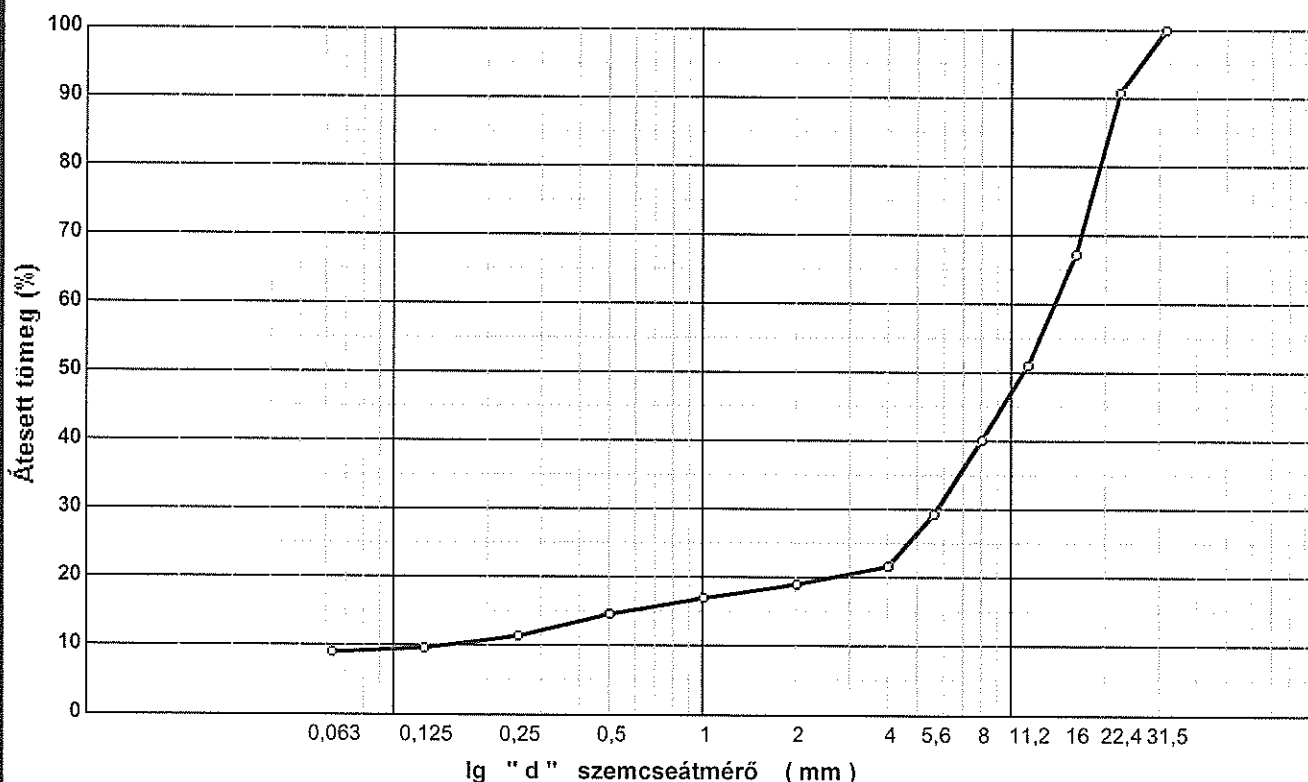

Szítaméret (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5				
Átlag átesett (tömeg %)	9,2	10	12	15	17	19	22	29	40	51	67	91	100				

Finomsági modulus: **m=6,90** Egyenlőtlenségi együttható: **$U_{D70} = 0,00$** Legnagyobb szemnagyság: **$D_{max} = 22 \text{ mm}$**

A 0,063 mm nyílású szítán átesett finomrészek (f) mennyisége %-ban : **9,2**

A vizsgálatot mosásos eljárással végeztük.

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

A laboratórium a vizsgálatokat első félként végezte.

Eszköz neve (száma): Mérék Kern&Sohn 16001

Szítasorozat 300 mm 16018

Eszköz neve (száma): Szárítógép, normált 16003

INNOTESZT
Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési K

Mobil Nagylabor

2225 Üllő, Zsárókegy 053/30 hrsz.

Bélyegző

Löffler Ferencné

Löffler Ferencné lab.vez.
műszaki tartalomért felelős

Kelt: Üllő, 2021/08/02

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!