

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

INNOTESZT KFT.
Mobil Nagylabor Központi laboratórium
2225 Üllő, Zsarákhegy 053/30 hrsz.

A NAH által. NAH-1-1244/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

A BETON ADALÉKANYAG SZEMELOSZLÁS VIZSGÁLATA.

MSZ EN 933-1:2012

Vevő: Bányagép Kft.

Cím: 2234 Maglód, Sugár u. 120.

Minta száma: 0079

Kivitelező (vállalkozó): -

Azonosítója:

Származás helye:

Zsámbék I. bánya

Ikt.szám: I/2021/20/0652.3200

Munkaszám: 0001

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: 21/20/0652.9990

Mérési lapok: 21/20/0652.3200

Mintavétel időpontja: 2021/07/20


Mintavétel módja: Vevő által.

Beérkezés időpontja: 2021/07/20

Vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021/07/29

Anyag megnevezése: 0/50

Minta megnevezése: 0/50

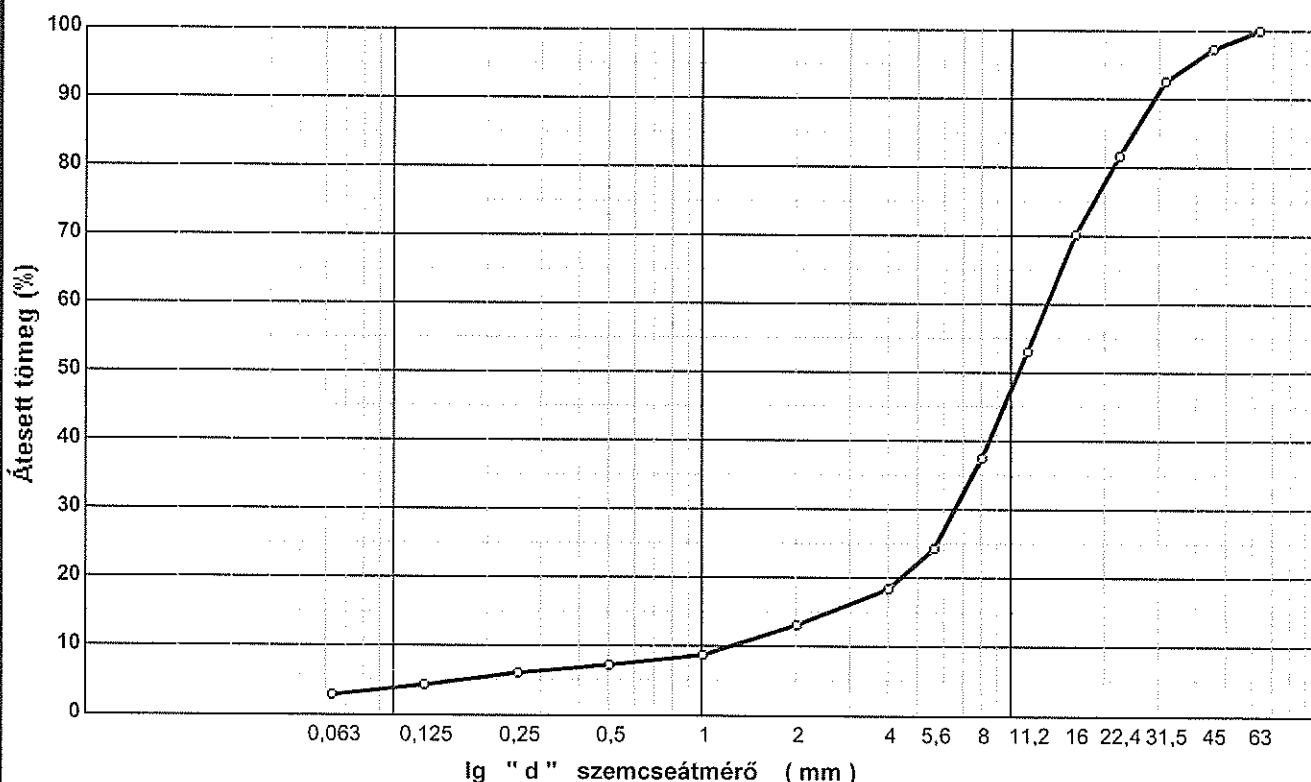

Szítaméret (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63		
Átlag átesett (tömeg %)	3,0	4	6	7	9	13	19	24	38	53	70	82	93	97	100		

Finomsági modulus: $m=7,41$ Egyenlőtlenségi együttható: $U_{D70}=13,32$ Legnagyobb szemnagyság: $D_{max}=45$ mm

A 0,063 mm nyílású szítán átesett finomrészek (f) mennyisége %-ban: 3,0

A vizsgálatot mosásos eljárással végeztük.

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

A laboratórium a vizsgálatokat első félként végezte.

Eszköz neve (száma): Mérleg Kern&Sohn 16001

Szítasorozat 300 mm 16018

Eszköz neve (száma): Szárítószelekrény Memmert 16003

INNOTESZT

Minőségvizsgáló, Technológiai Fejlesztési Kft.
Mobil Nagylabor

Kelt: Üllő, 2021/08/02

Löffler Ferencné
Löffler Ferencné lab.vez.
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!