

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

INNOTESZT KFT.

Mobil Nagylabor Központi laboratórium
2225 Üllő, Zsárókegy 053/30 hrsz.

A NAH által. NAH-1-1244/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



INNOTESZT

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

A BETON ADALÉKANYAG SZEMELOSZLÁS VIZSGÁLATA.

MSZ EN 933-1:2012

Vevő: Bányagép Kft.

Cím: 2234 Maglód, Sugár u.120.

Minta száma: 0076

Ikt.szám: I/2021/20/0649.3200

Munkaszám: 0001

Kivitelező (vállalkozó): -

Azonosítója:

Származás helye: Zsámbék I.bánya

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: 21/20/0649.9990

Mérési lapok: 21/20/0649.3200

Mintavétel időpontja: 2021/07/20


Mintavétel módja: Vevő által.

Beérkezés időpontja: 2021/07/20

Vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021/07/26

Anyag megnevezése: 4/11

Minta megnevezése: 4/11

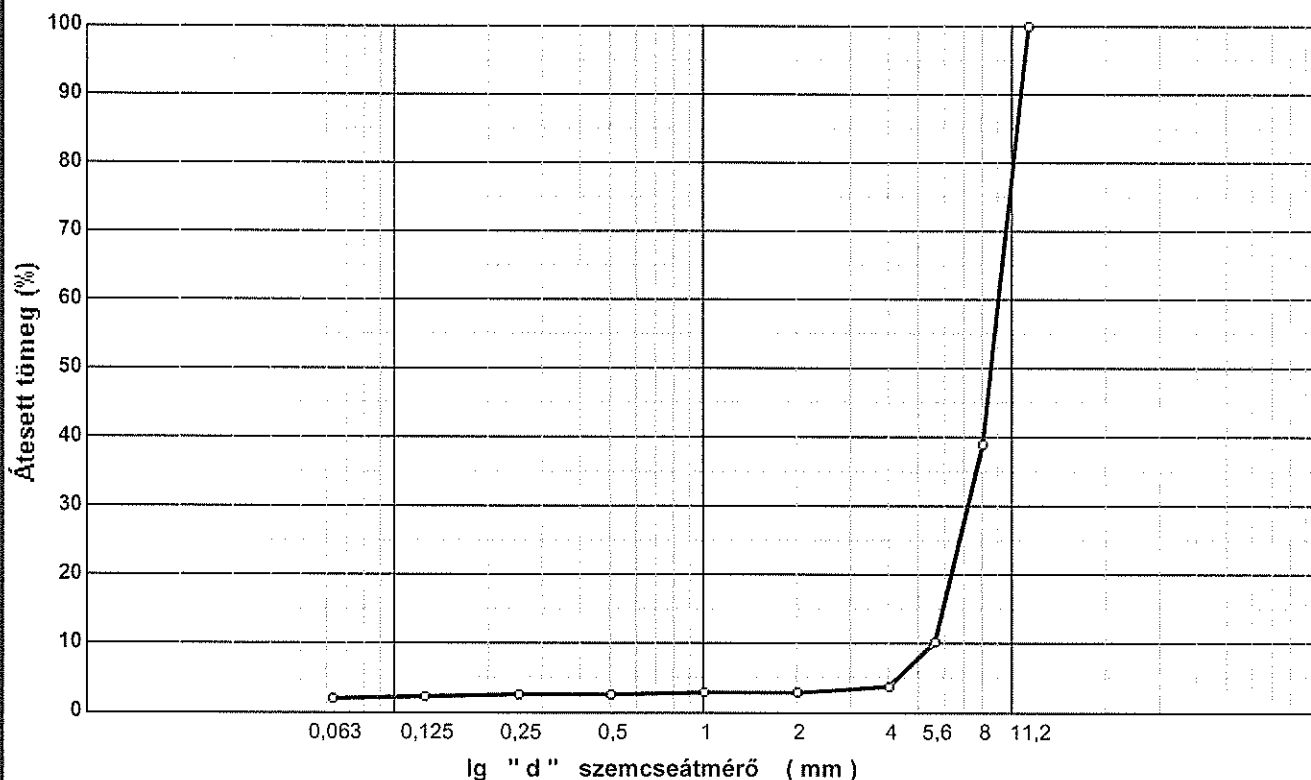

Szítaméret (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2							
Átlag átesett (tömeg %)	2,2	2	3	3	3	3	4	10	39	100							

Finomsági modulus: $m=7,42$ Egyenlőtlenségi együttható: $U_{D70}=1,71$ Legnagyobb szemnagyság: $D_{max}=8 \text{ mm}$

A 0,063 mm nyílású szítán átesett finomrészek (f) mennyisége %-ban : 2,2

A vizsgálatot mosásos eljárással végeztük.

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

A laboratórium a vizsgálatokat első félként végezte.

Eszköz neve (száma): Měřleg Kern&Sohn 16001

Szítasorozat 300 mm 16018

Eszköz neve (száma): Szárítószekrény Memmert 16003

INNOTESZT

Innovációs, Technológiai és Fejlesztési Kft.

Bányagép Kft.

Mobil Nagylabor

Kelt: Üllő, 2021/08/02

Löffler Ferencné lab.vez.

műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!