



A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

## A BETON ADALÉKANYAG SZEMELOSZLÁS VIZSGÁLATA.

MSZ EN 933-1:2012

Vevő: **Bányagép Kft.**

Cím: 2234 Maqlód, Sugár u.120.

Minta száma: 0080

Ikt.szám: 1/2021/20/0653.3200

Munkaszám: 0001

Kivitelező (vállalkozó): ..

Azonosítója:

Származás helye: **Zsámbék I.bánya**

## Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: 21/20/0653.9990

Mérési lapok: 21/20/0653.3200

Mintavétel időpontja: 2021/07/20


Mintavétel módja: Vevő által.

Beérkezés időpontja: 2021/07/20

Vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021/07/30

Anyag megnevezése: 22/56

Minta megnevezése: 22/56

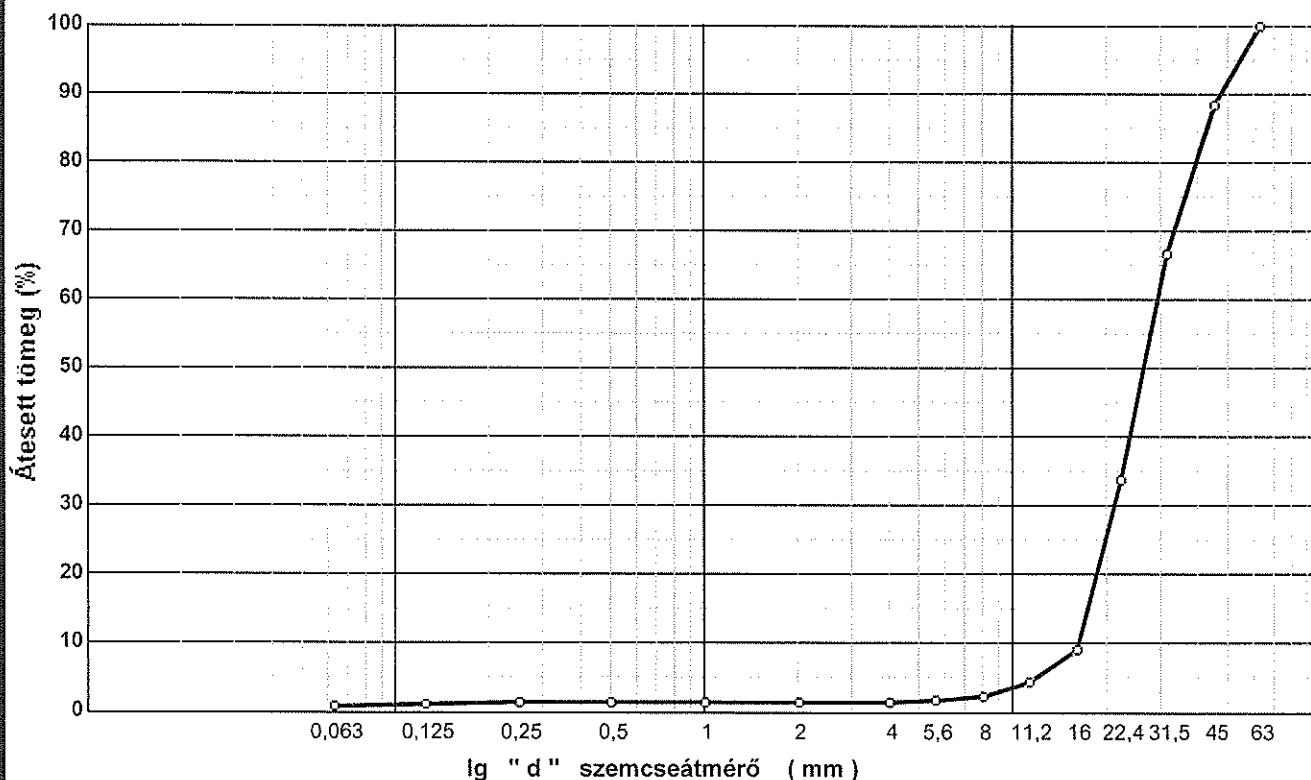

|                            |       |       |      |     |   |   |   |     |   |      |    |      |      |    |     |  |  |
|----------------------------|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|---|------|----|------|------|----|-----|--|--|
| Szítaméret<br>(mm)         | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63  |  |  |
| Átlag átesett<br>(tömeg %) | 0,9   | 1     | 1    | 1   | 2 | 2 | 2 | 2   | 2 | 5    | 9  | 34   | 67   | 89 | 100 |  |  |

Finomsági modulus:  $m=9,24$  Egyenlőtlenségi együttható:  $U_{D_{70}}=2,05$  Legnagyobb szemnagyság:  $D_{\max}=45 \text{ mm}$

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| A 0,063 mm nyílású szitán átesett finomrészek ( f ) mennyisége %-ban : | 0.9 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

A vizsgálatot mosásos eljárással végeztük.

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

**Megjegyzés:**

**A laboratórium a vizsgálatokat első félként végezte.**

Eszköz neve (száma): Mérleg Kern&Sohn 16001

Szitasorozat 300 mm 16018

Eszköz neve (száma): Szárítószekrény Memmert 16003

INNOTESZT

**Minőségvizsgáló, Technológiai és Fellesztési Kft.**

**Belyegző**  
Mobil Navilabor

Заслуженный работник культуры

Kelt: Üllő, 2021/08/02

My Friend

Löffler Ferencné lab.vez.

műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!